




от 18 сентября 2025 г.

Наименование а/б смеси

ЩМА-15

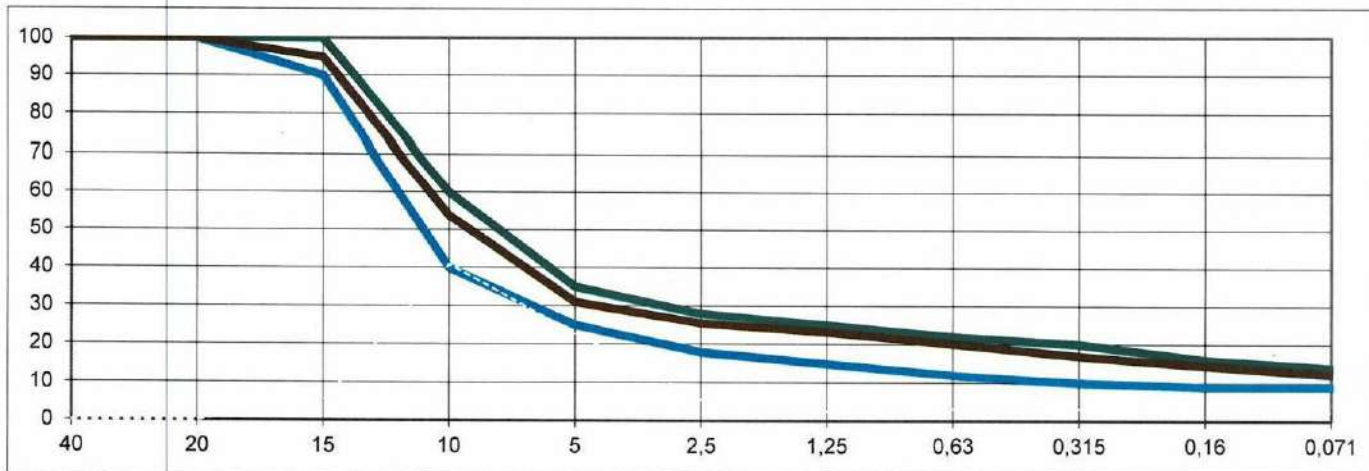

Размер сит мм.	40	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071	< 0,071
Полные проходы	100	100	100	60	35	28	25	22	20	16	14	0
по ГОСТ 9128-2013	100	100	90	40	25	18	15	12	10	9	9	0
Частные остатки	0,00	0,00	5,26	40,93	22,84	5,43	2,37	3,09	3,10	2,51	2,28	12,17
Полные проходы	100,0	100,0	94,74	53,80	30,96	25,53	23,16	20,07	16,96	14,45	12,17	0,00

содержание вяжущего – 5,07% в 100 %
содержание вяжущего – 5,34% сверх 100 %

Содерж. свободных волокон - % 0

Исполнитель



Россия, 141282, Московская область; Ивантеевка, Санаторный проезд, д.4; тел. 518-64-63 ,

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
на асфальтобетонную смесь

от 18.09.2025 г.

Наименование изготовителя: ООО «АБЗ Линт».

Вид, тип и марка смеси: *Щебеночно-мастичная типа ШМА-15*

Наименование и адрес потребителя: СНТ «МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО»

Методики испытаний в соответствии с ГОСТ 31015-2002

Масса партии : 636,90 т

Результаты испытаний

	Зерновой состав асфальтобетонной смеси										
	40	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
Зерновой состав по ГОСТ 31015-2002			100-90	60-40	35-25	28-18	25-15	22-12	20-10	16-9	14-9
Фактический зерновой состав П/прох.%			94,74	53,80	30,96	25,53	23,16	20,07	16,96	14,45	12,17
Наименование показателей					Нормативный показатель				Фактический показатель		
Средняя плотность, г/см³					не нормируется				2,56		
Пористость минеральной части, не более					от 15,0 до 19,0				15,54		
Остаточная пористость, % по объему					от 1,5 до 4,5				2,14		
Водонасыщение, % по объему					от 1,0 до 4,0				1,74		
Прочность при сжатии, МПа											
					при 20 °С				Не менее 2,2		
					при 50 °С				Не менее 0,65		
Трещиностойкость по пределу прочн. на растяжение при расколе, при 0 С МПа					2,5-6,0				4,26		
Коэффициент водостойкости да. не менее					0,85				0,87		
Сцепление битума с пов. мин.части					выдерживает				выдерживает		
Стекание вяжущего,% по массе , не более					0,20				0,08		
Сдвигоустойчивость по:											
коэффициенту внутреннего трения					Не менее 0,93				0,93		
Сцепление при сдвиге при 50°С не менее					Не менее 0,18				0,33		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002.

Лаборант ООО «АБЗ Линт» :



Г.В.Чернышова

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**на асфальтобетонную смесь**

от 17.09.2025г.

Наименование изготовителя ООО «АБЗ Линт»Вид, тип и марка смеси: горячая, крупнозернистая пористая М 1,2

Наименование и адрес потребителя: СНТ «МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО»

Методики испытаний в соответствии с ГОСТ 12801-98 с измен. № 1

Масса партии: 493,26 т

Результаты испытаний

Зерновой состав по ГОСТ 9128-2013	Зерновой состав асфальтобетонной смеси										
	40	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
	90 - 100	75 - 100	64 - 100	52 - 88	40 - 60	28 - 60	16 - 60	10 - 60	8 - 37	5 - 20	2 - 8
Фактический зерновой состав	98,0	84,78	76,89	63,21	49,84	41,55	36,80	29,66	18,24	10,89	5,37

Наименование показателей	Нормативный показатель	Фактический показатель
Средняя плотность, г/см ³	не нормируется	2,40
Пористость минерального остова, % по массе	не более 23,0	18,40
Остаточная пористость, % по объему	от 5 до 10	8,00
Водонасыщение, % по объему	от 4 до 10	5,79
Сцепление битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси	выдерживает	выдерживает

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013.

Лаборант ООО «АБЗ Линт»:

Т.В.Чернышова

